

# Плата трансформаторов для перегона

## ЭТИКЕТКА

СЕМШ 80.1003.00.00-01ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Плата трансформаторов для перегона (далее изделие) предназначена для подключения входных обмоток трансформаторов изделия к источникам или фидерам питания переменного тока частотой 50 Гц, а вторичных понижающих обмоток трансформаторов для подключения к измерительным входам средств измерений.

Изделие может эксплуатироваться в системах технической диагностики и мониторинга и в составе других средств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ).

1.2 Основные технические данные изделия:

- габаритные размеры (ДхШхВ), не более.....115x85x50 мм;
- масса, не более.....0,6 кг;
- номинальное напряжение/частота переменного тока (СКЗ) на входах 220 В/50 Гц;
- номинальное напряжение переменного тока (СКЗ) на выходах.....22 В;
- количество входов/выходов.....2/2 шт.
- диапазон рабочих температур..... от минус 60 до плюс 50 °С.

1.3 Типовая схема подключения изделия показана на рисунке 1.

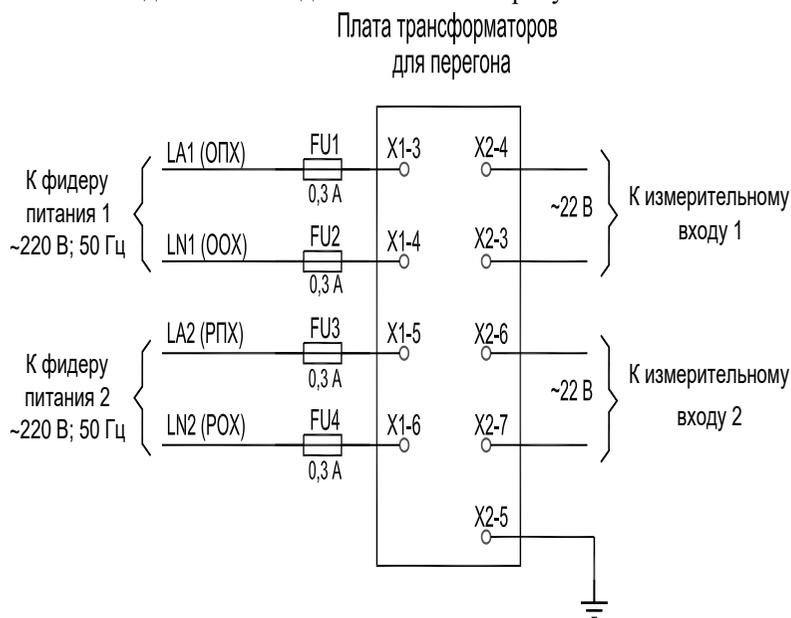


Рисунок 1 – Типовая схема подключения платы трансформаторов

1.4 Для подключения (монтажа) выходов изделия к фидерам питания и к измерительной аппаратуре на многожильные монтажные провода должны надеваться наконечники, типоразмер которых зависит от сечения монтажного провода. Наконечники необходимо обжать с применением специального обжимного инструмента. Присоединение монтажных проводов с наконечниками к клеммам изделия также должно выполняться с применением специального инструмента.

### 2 Ресурсы, сроки службы и хранения, и гарантии изготовителя

2.1 Гарантийный срок хранения изделия в упаковке – не более 12 месяцев с момента поставки изделия потребителю.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев. Исчисление гарантийного срока эксплуатации изделия начинается со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее окончания гарантийного срока.

### 3 Свидетельство об упаковывании

Плата трансформаторов для перегона  
СЕМШ 80.1003.00.00-01

\_\_\_\_\_ заводской номер

Упакована \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование или код изготовителя

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число

### 4 Свидетельство о приемке

Плата трансформаторов для перегона  
СЕМШ 80.1003.00.00-01

\_\_\_\_\_ заводской номер

изготовлена в соответствии с технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ личная подпись

\_\_\_\_\_ расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ год, месяц, число